

العوينة، في 5... 2... ماي 2011.
نواآا nawaad



الجمهورية التونسية
وزارة الدفاع الوطني
الإدارة العامة للذخيرة والأسلحة
2887
ع.د.إ.ع.ذ.أ.إ.ذ


العميد بشير البدوي، المدير العام للذخيرة والأسلحة

إلى

السيد وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس

الموضوع : حول اختبار تقني.
المرجع : تسخير فني للقضية عدد 2/4283 بتاريخ 19 ماي 2011.
المصاحب : - بطاقة معاينة تقنية.
- المحجوز موضوع الإختبار.

تبعاً للتسخير المشار إليه بالمرجع والمتعلق بإجراء اختبار فني على شظايا
لخرطوشة، يشرفني موافاتكم ضمن البطاقة المصاحبة بنتائج المعاينة.

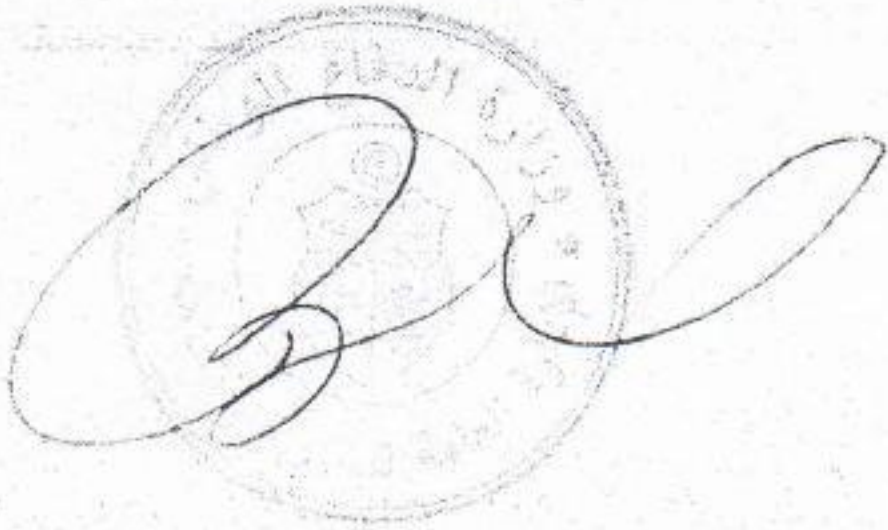

nawaad

بطاقة معاينة تقنية

المرجع : تسخير فني للقضية عدد 2 /4283
بتاريخ 19 ماي 2011.

القضية : عدد 2/4283

الخبير : المقدم إبراهيم اللبدي رقم 2978/ض.

الخط : مدير الذخيرة بالنيابة.


المحجوز : شظايا.

نتائج المعاينة

شظايا لخرطوشة ذات رصاصة عادية، وتعتبر من الذخائر الحربية.

تونس في 25 ماي 2011

الإمضاء

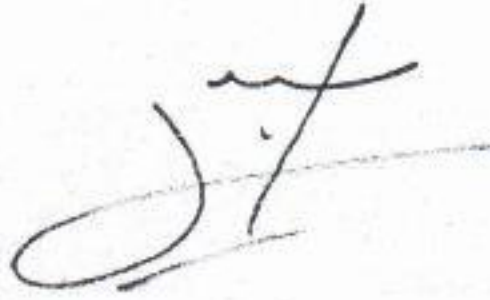

ملاحظات أخرى

نظرا لصغر حجم الشظايا، لا يمكن تحديد نوع الخرطوشة ومصدرها والسلاح المستعمل.

الجمهورية التونسية
وزارة الدفاع الوطني
المحكمة العسكرية الدائمة
بتونس
قضية عـ 2/4283 دد

تسخير فني

الحمد لله ،

نحن المقدم منجي برام قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس .

بناء على وجود قرينة في ارتكاب (1) جناية .

وبعد الإطلاع على الإجراءات الواقعة ضد :

- من سيكشف عنه البحث .

المتهم: محاولة القتل عمدا وباضمار

نطلب بصفة كوننا قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني .

من السيد مدير الإدارة العامة للذخيرة والأسلحة .

قصد إجراء اختبار فني على القطعتين المعدنيتين المصاحبتين، لبيان إن كانتا تابعتين لذخيرة حربية

أم لا وفي صورة الإيجاب تحديد نوعيتهما والسلوك المخول له إستعمال مثل تلك الذخيرة وبالتالي

إجراء كل الإختبارات الفنية الموصلة للحقيقة .

ونعتمد حزمكم المعهود في الإنجاز السريع ضمانا لنجاعة سير البحث .

حرر بتونس في : 09 سبتمبر 2011

قاضي التحقيق

إطلع عليه في تاريخه



العميد كمال الرويسي، مدير عام الذخيرة والأسلحة

إلى

السيد وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس

- الموضوع : معاينة.
المرجع : - تسخير فني للقضية ع-4283 / 2-د.د .
المصاحب : - ملحق.
- المحجوز موضوع الغرض .

تبعاً للتسخير المشار إليه بالمرجع، يشرفني موافاتكم ضمن الملحق المصاحب

بنتائج المعاينة .



بطاقة معاينة

قضية ع 4283 / 2 دد

1- معطيات تقنية :

- التسمية : شظية لرصاصة حربية

- الرصاصة : من المرجح أن تكون الشظية جزءا من غلاف رصاصة عيار 5.56 مم

- الذخيرة : خرطوشة عيار 5.56 × 45 مم

2- أسلحة الإستعمال : كل الأسلحة عيار 5.56 مم منها :

- البندقية شطاير

- الرشاش الخفيف MINIMI

- الرشاش الحفيف M 249 و غيرها .

3- الجهة المستعملة لهاته الذخيرة :

◀ وحدات الجيش الوطني

◀ أعوان وزارة الداخلية

◀ أعوان الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة

◀ أعوان الإدارة العامة للديوانة .

◀ أعوان الإدارة العامة للسجون و الإصلاح .

الرائد بشير براهيم

رئيس دائرة الخزن والتوزيع بالنيابة